


CHAMBRES A RADIER A RECONSTITUER

✓ Après reconstitution du radier dans les conditions prédéfinies, les chambres doivent répondre aux exigences de la norme


NF P 98-050-1

✓ Une notice informative de mise en oeuvre du radier est livrée avec chaque produit.

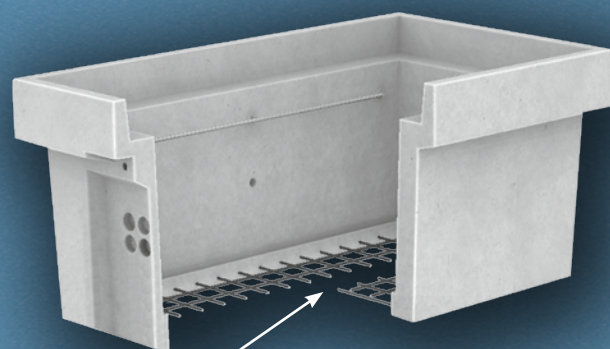

Radier coulé sur chantier

Nappe de reprise

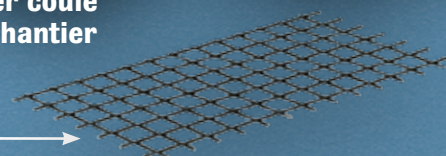

Manutention par ancrés de levage

Pose rapide et sécurisée

Mains de levage (non fournies)



Désignation	L cm	I cm	H cm	Masques L x H (cm)				Poids kg/u	Manutention Mains de levage	Codes articles
				Petit Piédroit		Grand Piédroit				
L0T-R	42	24	30	12	10	5	7.5	102	2 x 1.3 T	7001512
L1T-R	52	38	60	31	25	31	15	238	2 x 1.3 T	7001513
L2T-R	116	38	60	31	25	31	15	417	2 x 1.3 T	7001514
1/2 L4T-R	88.5	52	60	39	25	31	15	377	2 x 1.3 T	7001517
L3T-R	138	52	60	39	25	31	15	514	2 x 1.3 T	7001515
L4T-R	187	52	60	39	25	31	15	659	2 x 1.3 T	7001516
L5T-R	179	88	120	45	34	31	15	1406	4 x 1.3 T	7001518
K1C-R	75	75	75	45	34	31	15	535	2 x 1,3 T	7001523
K2C-R	150	75	75	45	34	31	15	813	2 x 1,3 T	7001524
K3C-R	225	75	75	45	34	31	15	1150	2 x 2.5 T	7001525
L1C-R	52	38	60	31	25	31	15	302	2 x 1,3 T	7001520
L2C-R	116	38	60	31	25	31	15	511	2 x 1,3 T	7001521
L3C-R	138	52	60	39	25	31	15	628	2 x 1,3 T	7001522

Selon la norme NF P 98 050-1